


PLANTA PRIMERA

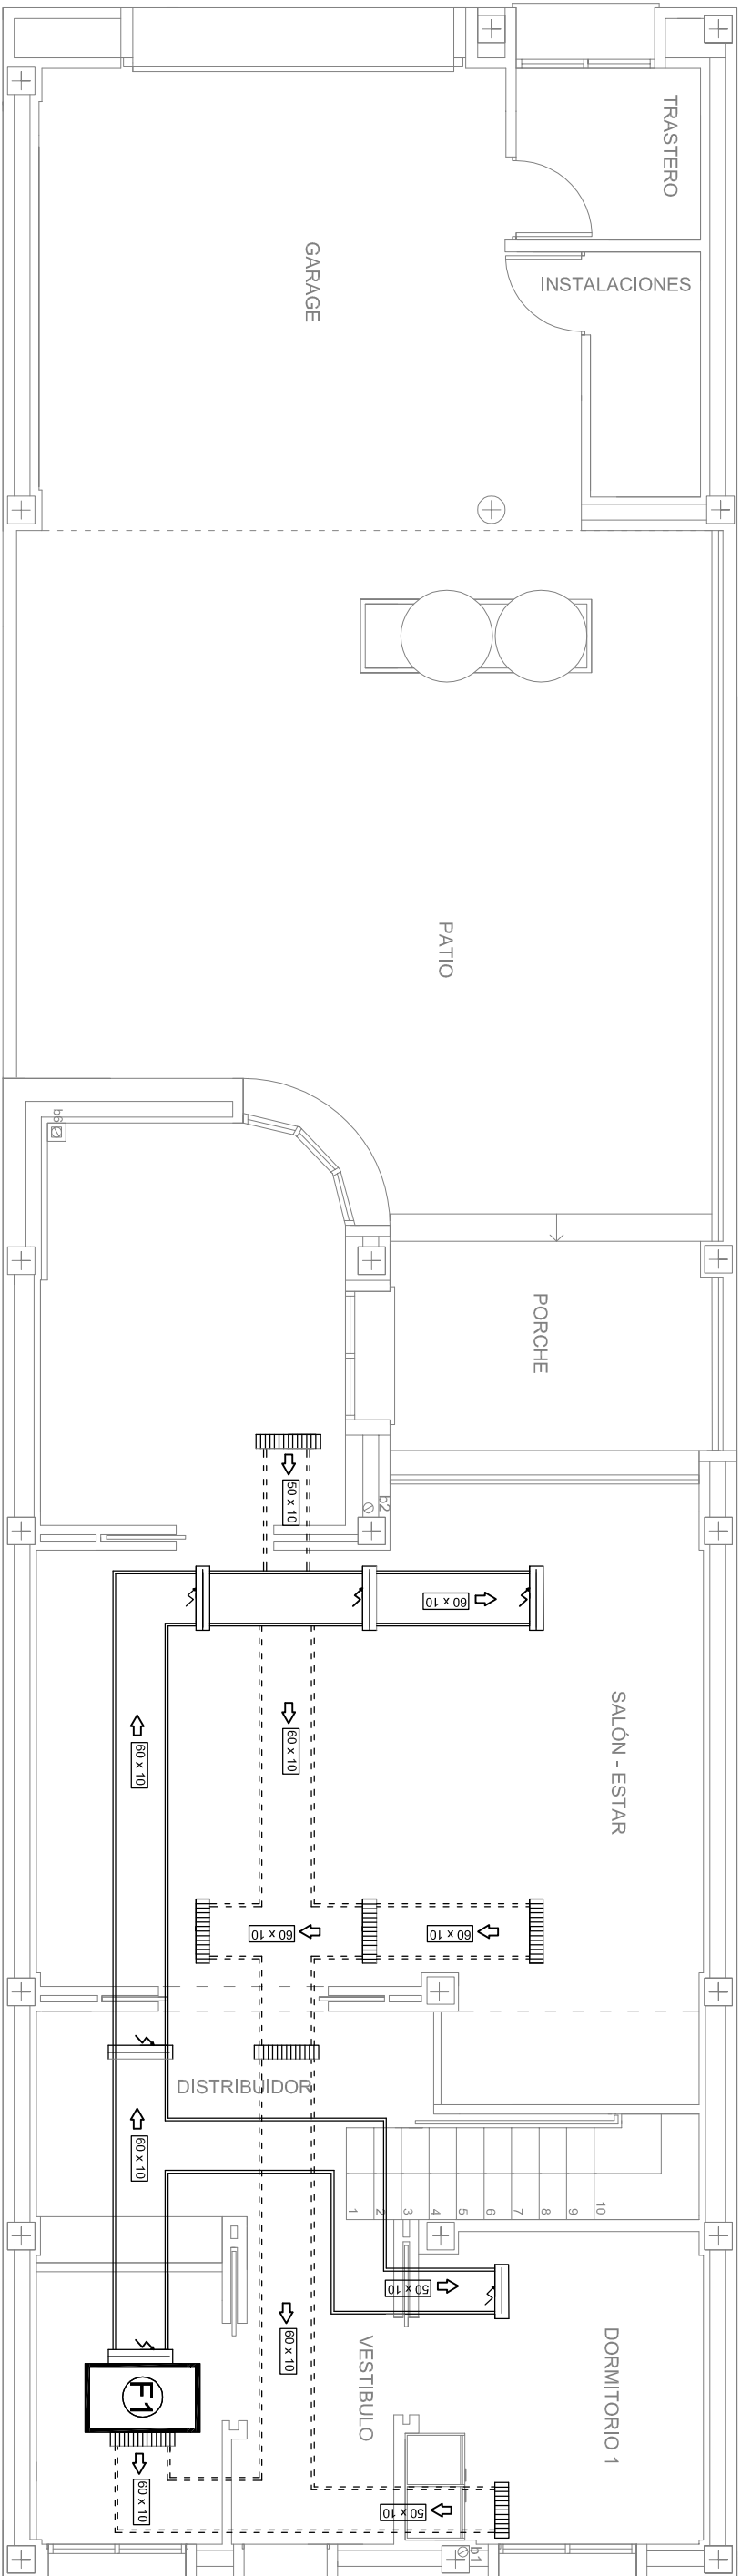


PLANTA BAJA

LEYENDA CLIMATIZACION

	Bomba de calor reversible CARRIER (UNIDAD EXTERIOR DE CLIMATIZACION)		Conductos PROMATEC L - 400 o L-300
	Fan-coil de conductos baja silueta CARRIER (UNIDAD INTERIOR DE CLIMATIZACION)		Dirección aire de impulsión
	Rejilla de impulsión MADEL 50 x 15 cm de aleta curvada y aluminio extruido		Dirección aire de retorno
	Rejilla de retorno MADEL 50 x 15 cm de aleta curvada y aluminio extruido		Sifón h= 1,60 m

LA EVACUACION DE LOS FANCOIL SE DEBE CONECTAR AL BOTE SIFONICO Y ADEMAS SE DEBE HACER UNA TUBERIA DE DESAGUE DE Ø 25 UN SIFON

TÍTULO		PUESTA EN OBRA DE UN EDIFICIO VIVIENDA UNIFAMILIAR		
ALUMNO/A	TANIA BARRADO BERNAL	Nº EXPED.	7002	
PROFESOR/A	FILOMENA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ			PLANO Nº
ESCALA	1/75	PLANO		34
AÑO	2009-2010			
		REPLANTEO DE CLIMATIZACIÓN		