



Montantes elect. a unidades ext. de climatización
(bombas calor reversibles en cubierta)


PLANTA PRIMERA

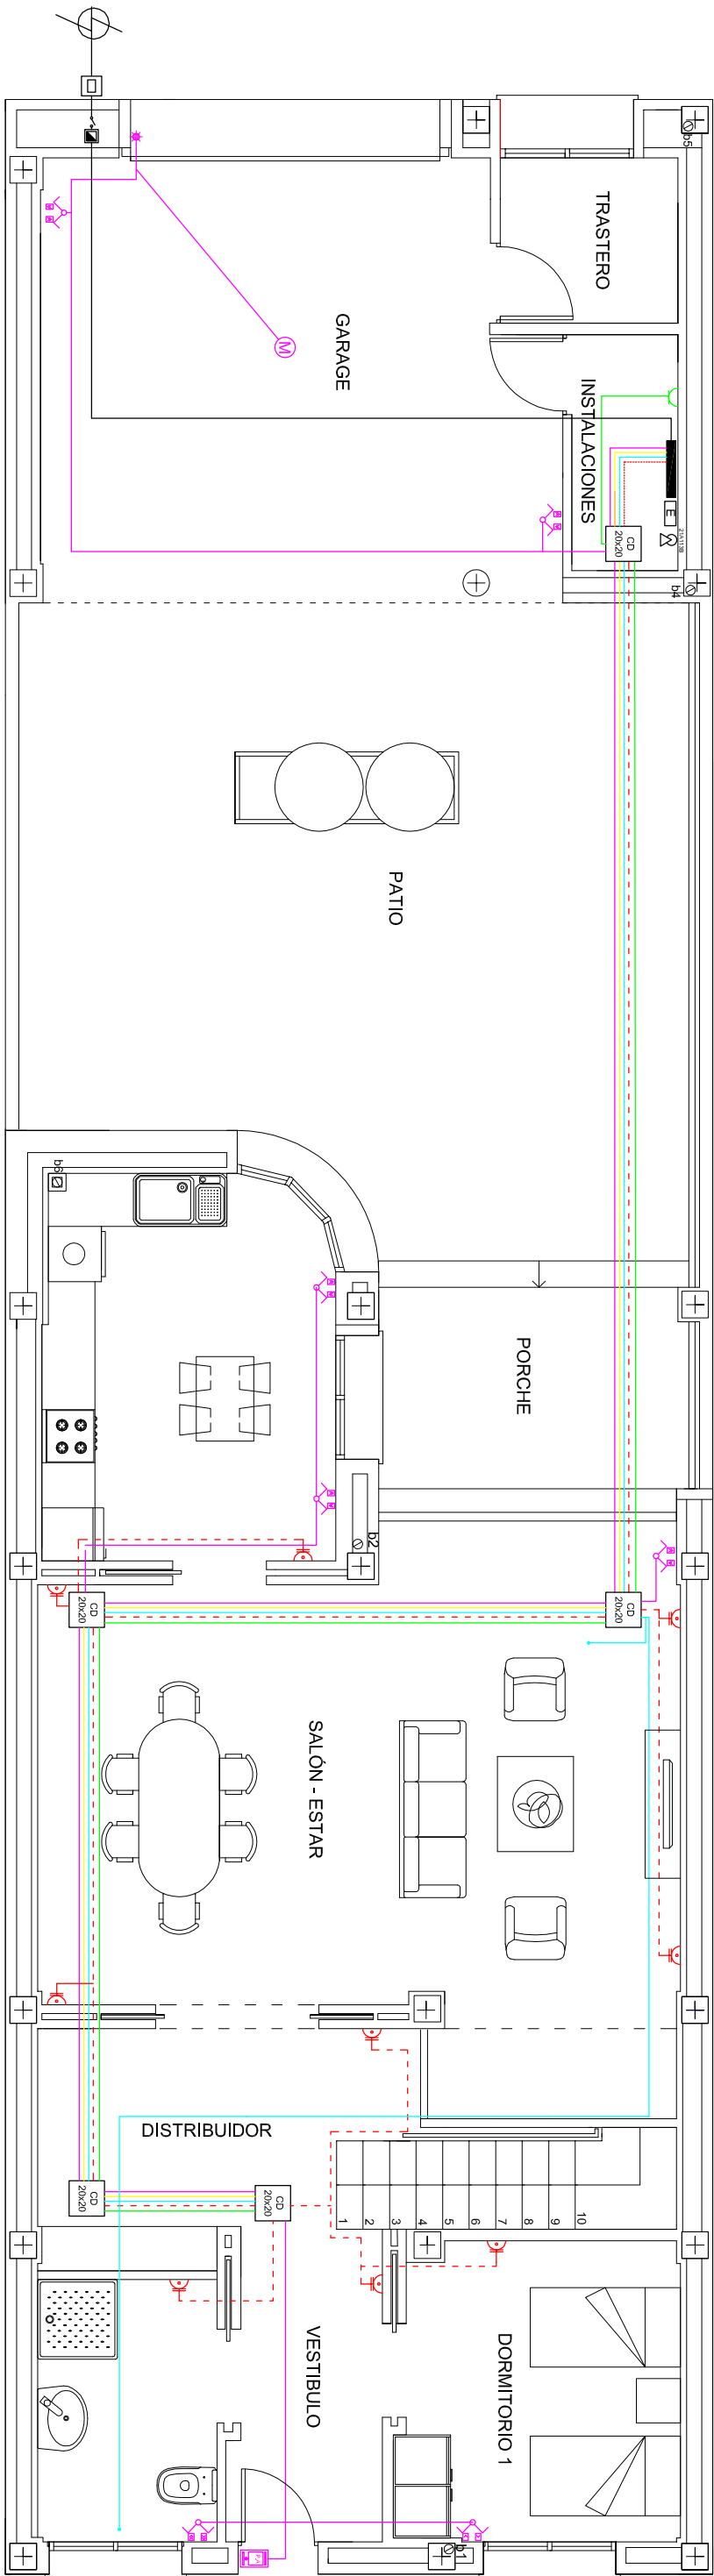

PLANTA BAJA

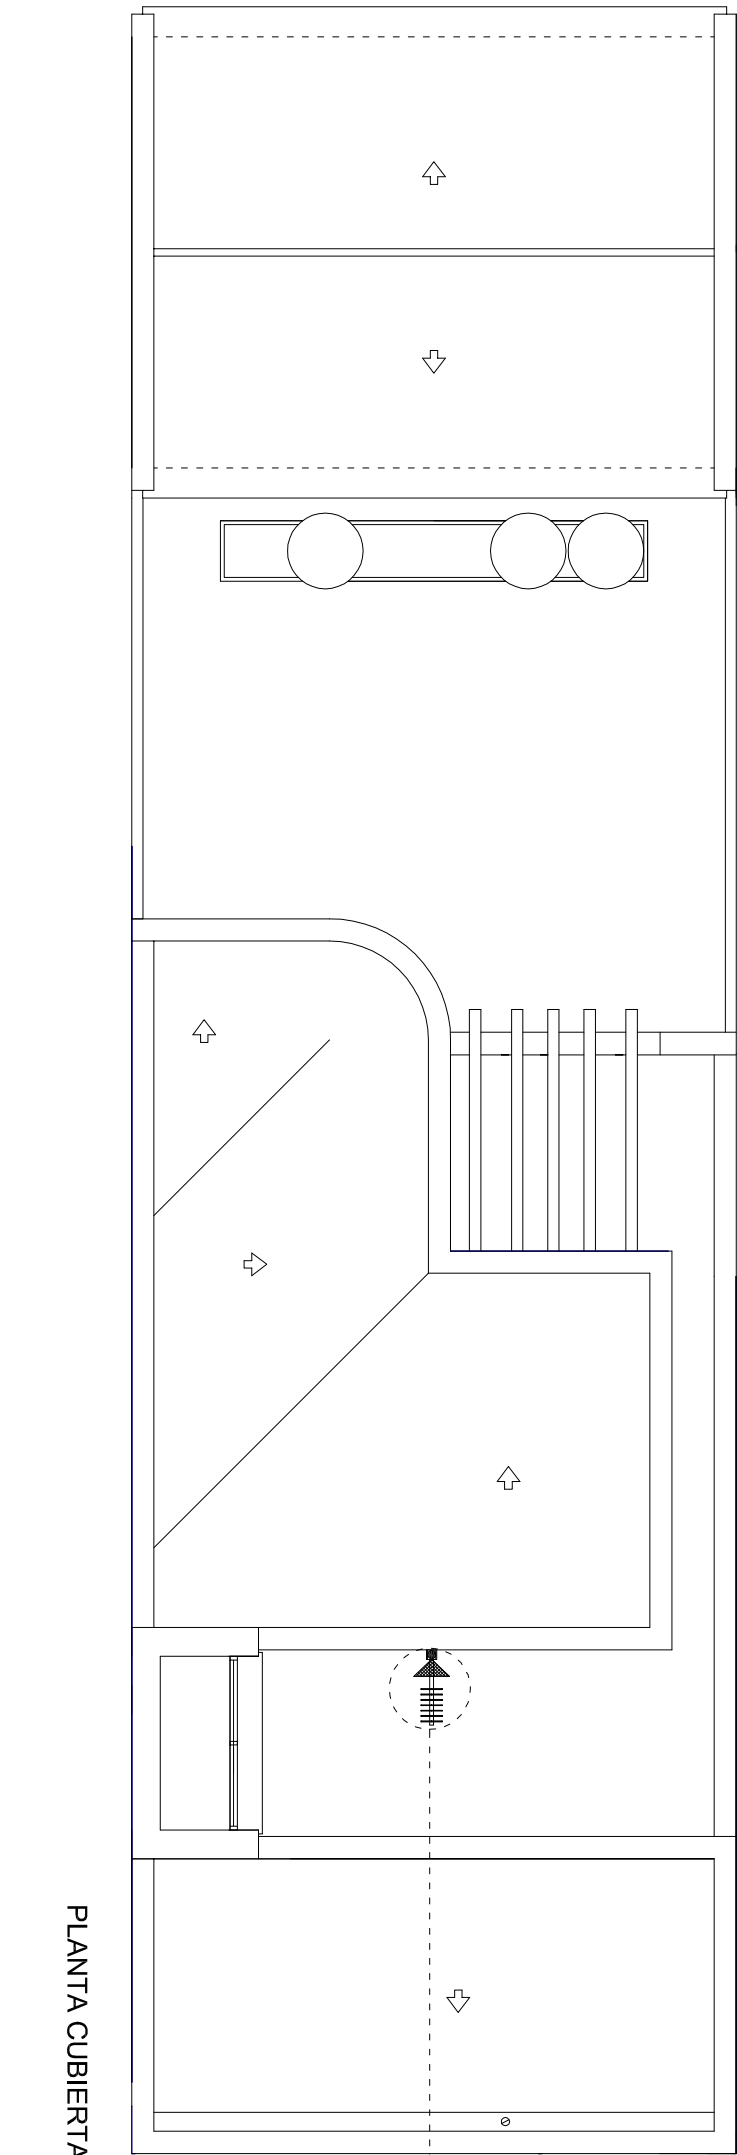

PLANTA CUBIERTA

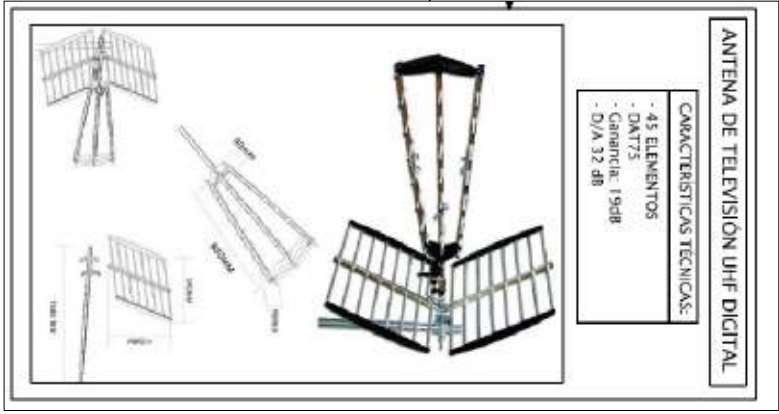


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	
- 45 ELEMENTOS	
- DATTS	
- Ganancia: 19dB	
- S/N: 33 dB	

SIMBOLOGÍA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD:
(Grado de electrificación elevado 9200W)

⚡ Acometida eléctrica	⤴ Toma de corriente 16A 2p+T
🔌 Caja general de mando y protección	⤴ Toma de corriente 20A 2p+T
🔌 Contador eléctrico	⤴ Toma de corriente 25A 2p+T
🔌 Cuadro general de mando y distribución	⤴ Toma de calefacción 20A 2p+T
📺 Video - portero automático	🔌 Toma de corriente estanco
📞 Interfono receptor	💡 Punto de luz fluorescente (par)
🔌 Interruptor 10A unipolar	💡 Punto de luz de emergencia
🔌 Interruptor conmutado 10A	🔌 Extintor de eficacia 21A-113B
🔌 Interruptor automatizado de persiana	🔌 Extractor baños y cocina
📞 Toma de teléfono	💡 Punto de luz incandescente suspendido
📺 Toma de TV y FM	💡 Punto de luz incandescente en la pared
🔌 Montante	💡 Punto de luz incandescente en la pared estanco

- C1 Iluminación P. baja
- C2 Tomas de uso general y trifórico (P. baja)
- C3 Cocina y Horno
- C4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico
- C5 Tomas de cuartos húmedos y cocina
- C6 Iluminación (P. primera)
- C7 Tomas de uso general y trifórico (P. primera)
- C8 Calefacción
- C9 Climatización
- C10 Secadora
- C11 Automatización persianas

REPLANTEO DE CABLEADO Y ALTURA DE MECANISMOS

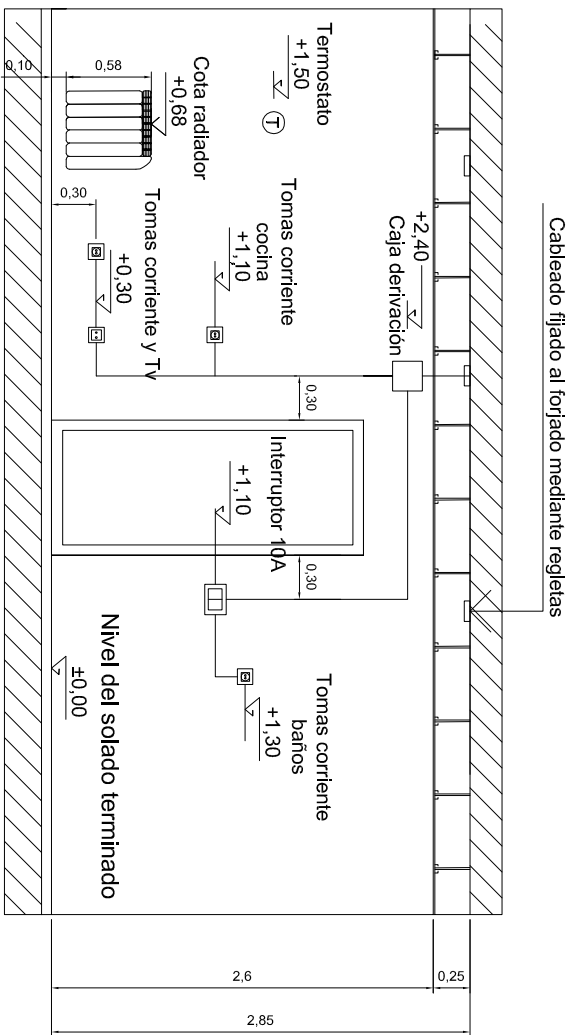

NOTA: Todas las alturas están tomadas a partir de la cota terminada de solado

TÍTULO		PUESTA EN OBRA DE UN EDIFICIO VIVIENDA UNIFAMILIAR	
ALUMNO/A	TANIA BARRADO BERNAL	Nº EXPED.	7002
PROFESOR/A	FILOMENA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ		
ESCALA	1/75	PLANO	
AÑO	2009-2010		REPLANTEO DE CIRCUITOS C8,C9,C10,C11
		PLANO Nº	27